



Bilan Novembre 2011- Ligne 3
Poussières, HCl, HF, COT
valeurs validées au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
limites = celles de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2005

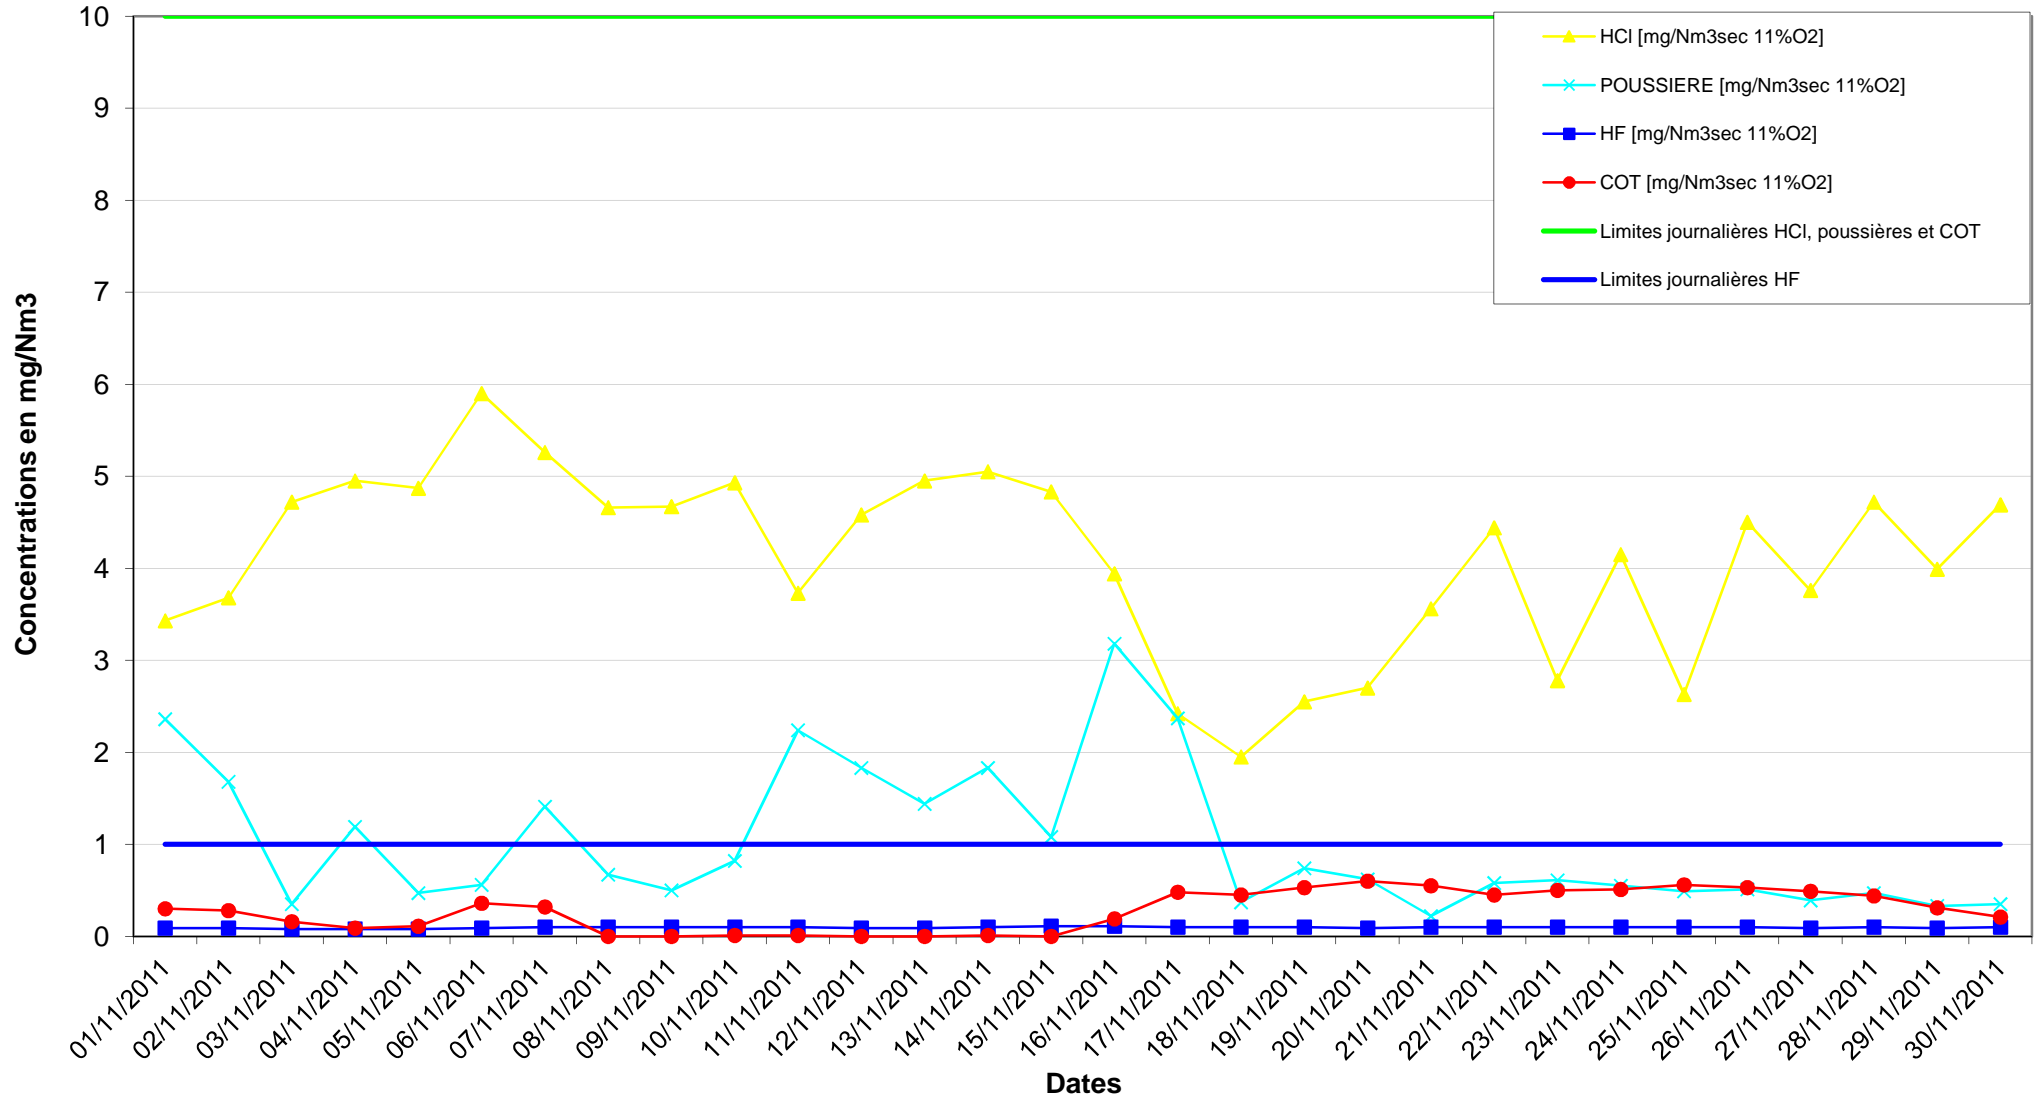


Bilan Novembre 2011 - Ligne 3 SO2, CO, NOx

valeurs validées au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
limites = celles de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2005

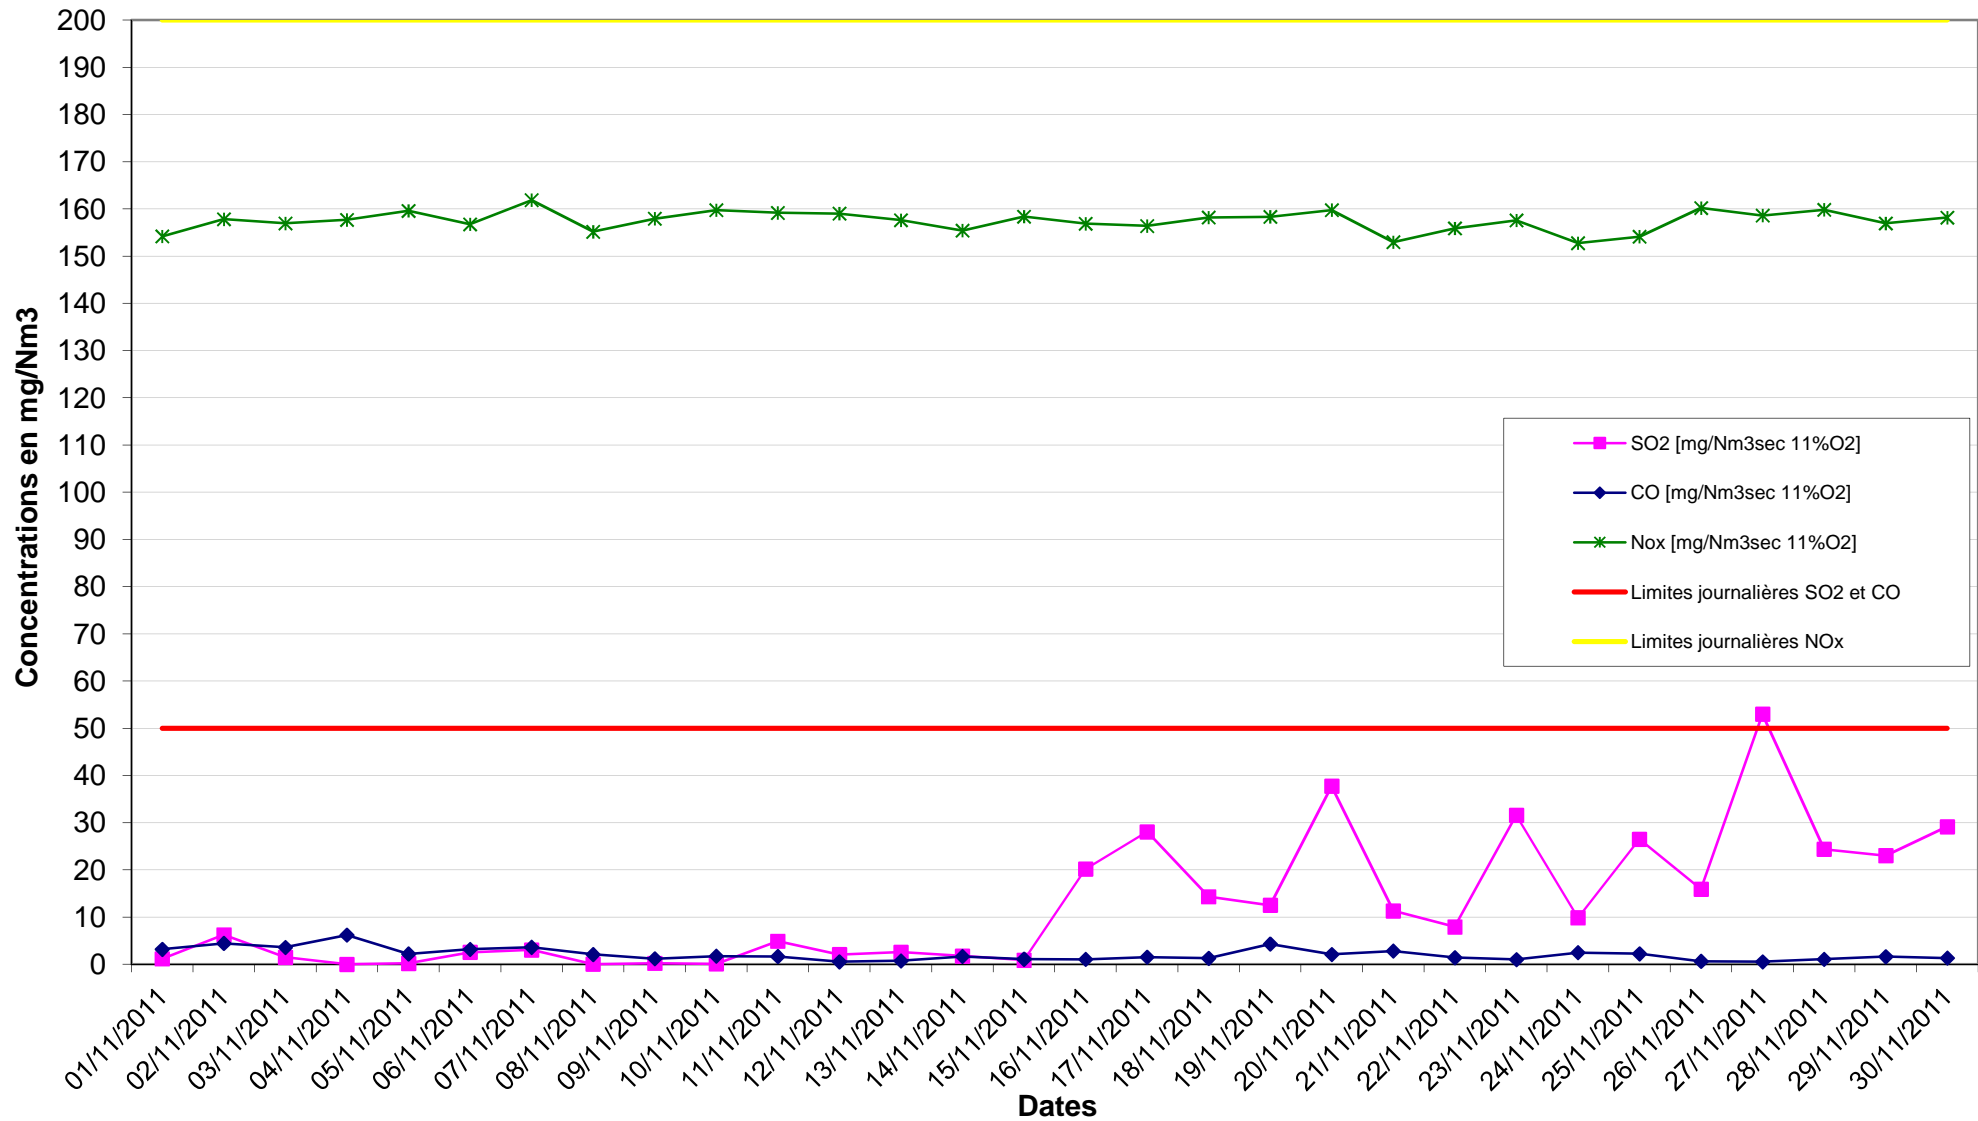

Bilan Novembre 2011 - Ligne 3
Durées d'indisponibilité au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
(dépassements moyennes journalières, semi-horaires...)

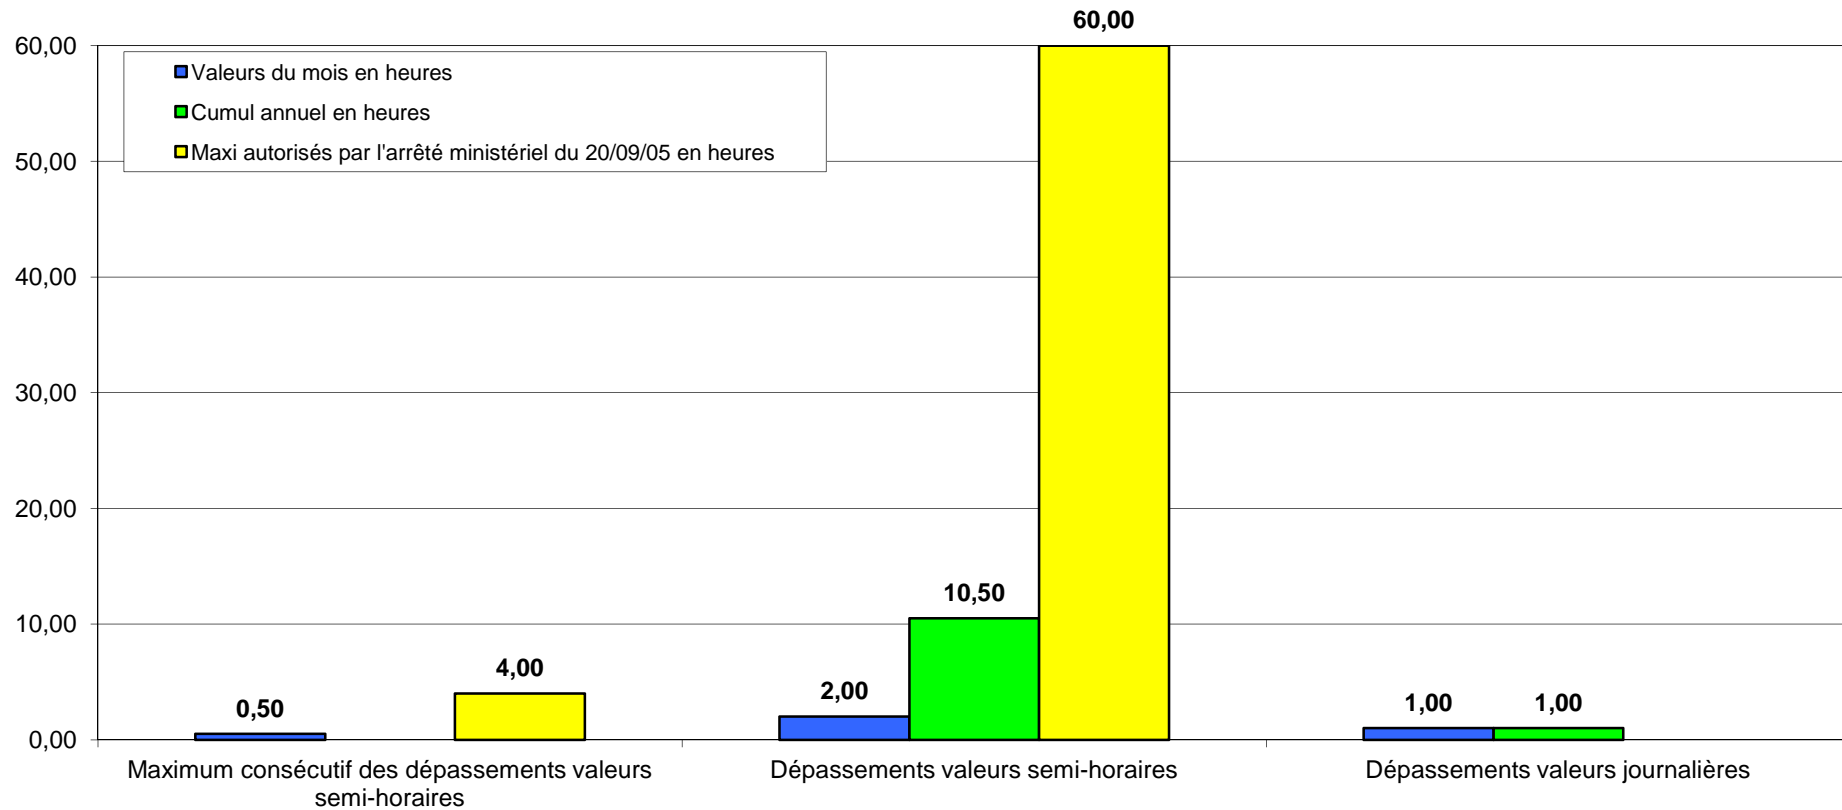

Causes :

Le 27 : dépassement de la moyenne journalière de SO₂ : quantité trop important en fosse de DIB / arrêt des apports d'OM du we : incapacité à réaliser un mélange suffisant. Situation redevenue normale dès le lundi avec l'apport d'OM fraîches

Les 17, 20, 26 et 30 : dépassement durant 30 mn de la moyenne semi-horaire de SO₂ suite à la présence importante de DIB / OM.